



«СОГЛАСОВАНО»



«СОГЛАСОВАНО»

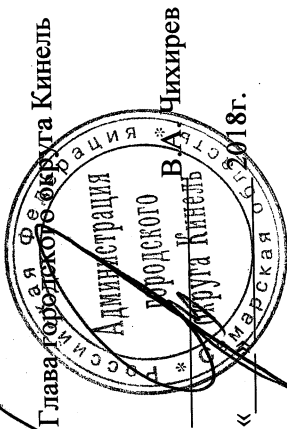

«УТВЕРЖДАЮ»

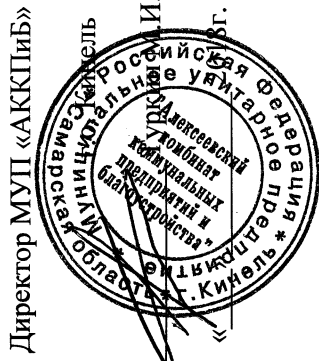

План мероприятий

по обеспечению качества водопроводной воды г. Кинеля, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», МУП «АККПиБ» г.о. Кинель на 2018-2022 год.

№ пп	Наименование мероприятий	Плановое значение показателей качества питьевой воды	Объем финансирования мероприятия (сметная стоимость), млн.руб	Освоенные средства до текущего года (на 01.01.2018г.) млн.руб	Остаток освоения на 2018-2022гг млн.руб	Источник инвестирования	Срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию)	Оценка эффективности мероприятий (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС) в г. Кинеле мощность вводимого объекта 25000 м3/сутки	цветность – 20 ⁰ ; мутность – 2,6 ЕФМ; 1,5 мг/л (по коалину) общая минерализация – 1000 мг/л общая жесткость – 7,0 ммоль/л марганец – 0,1 мг/л	1132,5454 (откорректировано УКС г.о. Кинель)	912,5454	220,000	Федеральный, областной и местный бюджеты	2022г.	100
2	Выполнять требования специального режима, установленного на территории водохозяйственных зон водного объекта и их защитных полос.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	-	-	-	МУП «АККПиБ»	постоянно	100

3	Содержать территорию водозаборных и очистных сооружений водопровода в соответствии санитарных норм и правил.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ежегодно 0,105	-	0,105	МУП «АККПиБ»	постоянно	100
4	Вести локальный мониторинг водного объекта (р. Б.Кинель) в районе водозабора.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ежегодно 0,360	-	0,360	МУП «АККПиБ»	В соответствии с Программой регулярных наблюдений за состоянием водного объекта»	100
5	Вести систематический контроль за качеством воды, подаваемой в городскую сеть.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ежегодно 3,3	-	3,3	МУП «АККПиБ»	В соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества воды»	100
6	Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	постоянно	-	-	МУП «АККПиБ»	постоянно	100

7	Специализированной организацией проводить осмотр, ремонт водозаборного оголовка, расчистку русла реки в районе водозаборного оголовка.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ежегодно 0,300	-	0,300	Администрация г.о. Кинель	март	100
8	Содержать в исправном состоянии водозаборные сооружения, сети водоснабжения.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	2,500	-	2,500	Администрация г.о. Кинель МУП «АККПиБ»	постоянно	100
	ИТОГО		1139,1104	912,5454	226,565			

Гл. инженер  С.И.Егоров


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «АККПиБ»

г.о. Кинель

Туркин М.И.

2019г.




Отчет по плану мероприятий

по обеспечению качества водопроводной воды г. Кинеля, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», МУП «АККПиБ» г.о. Кинель за 2019 год.

№ пп	Наименование мероприятий	Плановое значение показателей качества питьевой воды	Объем финансирования мероприятия (сметная стоимость), млн.руб	Освоенные средства до текущего года (на 01.11.2019г.) млн.руб	Остаток освоения на 2018-2022гг млн.руб	Источник инвестирования	Срок выполнения работ (ввода в эксплуатацию)	Выполнение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС) в г. Кинеле мощность вводимого объекта 25000 м3/сутки	цветность – 20 ⁰ мутность – 2,6 ЕФМ; 1,5 мг/л (по коалину) общая минерализация – 1000 мг/л общая жесткость – 7,0 ммоль/л марганец – 0,1 мг/л	1132,5454 (откорректировано УКС г.о. Кинель)	912,5454	220,000	Федеральный, областной и местный бюджеты	2022г.	100
2	Выполнять требования специального режима, установленного на территории водоохранных зон водного объекта и их защитных полос.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	-	выполняется	-	МУП «АККПиБ»	постоянно	100

3	Содержать территорию водозаборных и очистных сооружений водопровода в соответствии санитарных норм и правил.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ежегодно 0,105	0,105	0	МУП «АККПиБ»	постоянно	100
4	Вести локальный мониторинг водного объекта (р. Б.Кинель) в районе водозабора.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Ежегодно 0,360	0,360	0	МУП «АККПиБ»	В соответствии с Программой регулярных наблюдений за состоянием водного объекта»	100
5	Вести систематический контроль за качеством воды, подаваемой в городскую сеть.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	ежегодно 3,3	3,3	0	МУП «АККПиБ»	В соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества воды»	100
6	Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	постоянно	выполняется	-	МУП «АККПиБ»	постоянно	100

7	Специализированной организацией проводить осмотр, ремонт водозаборного оголовка, расчистку русла реки в районе водозаборного оголовка.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	0,300	0,91		Администрация г.о. Кинель	март	30,3
8	Содержать в исправном состоянии водозаборные сооружения, сети водоснабжения.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	2,500	3,332	+0,832	Администрация г.о. Кинель МУП «АККПиБ»	постоянно	133,28
	ИТОГО		1139,1104	912,5454	226,565			

Гл. инженер  С.Л.Егоров